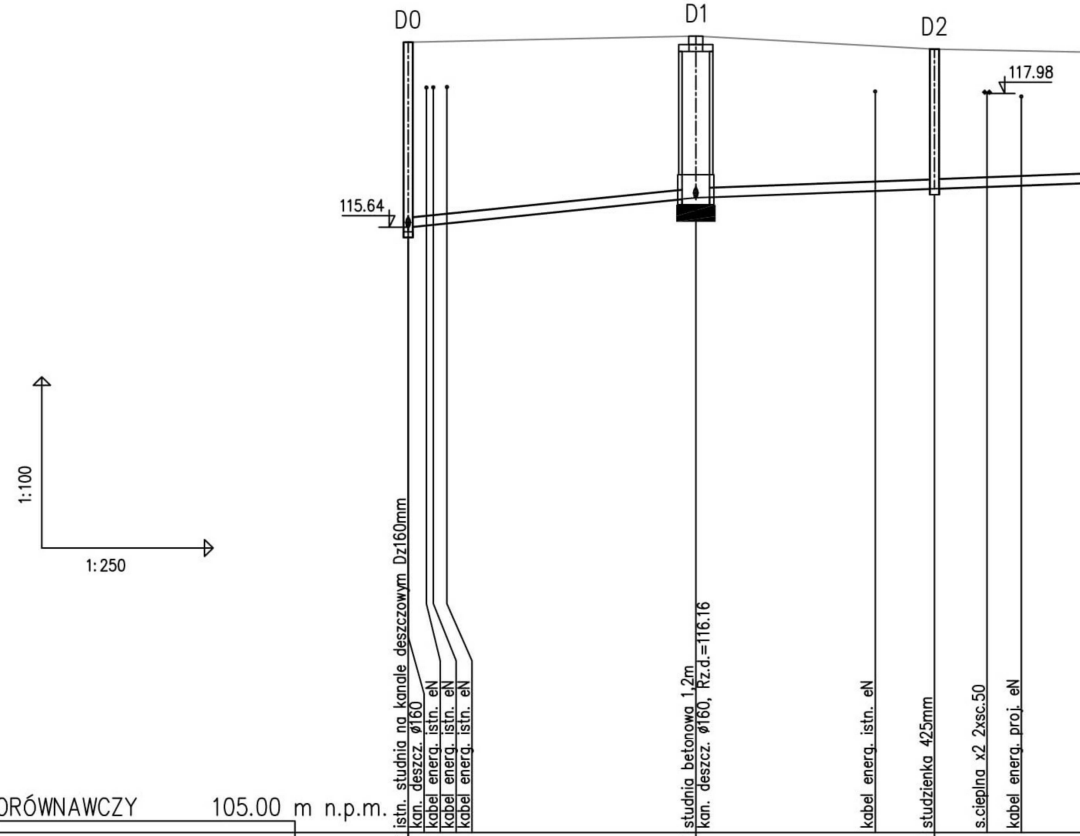
D0
D1
D2
117.98
115.64
1:100
1:250
istn. studnia na kanale deszczowym Dz160mm
kan. deszcz. ø160
kabel energ. istn. eN
kabel energ. istn. eN
kabel energ. istn. eN
studnia betonowa 1,2m
kan. deszcz. ø160, Rz.d.=116.16
kabel energ. istn. eN
studzienka 425mm
s.cieplna x2 2xsc.50
kabel energ. proj. eN

POZIOM PORÓWNAWCZY 105.00 m n.p.m.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 118.88 | | 118.99 | | 118.76 | | |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 115.64 | 115.69 | 116.16 | 116.28 | 116.31 | 116.35 | 116.37 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 3.24 | | 2.83 | | 2.45 | | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 4.1%<br>12.60m | | 1.5% | | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | RURY KIELICHOWE | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 0.00 | 1.10<br>12.60 | 12.60 | 10.50<br>20.50 | 23.10 | 25.40 | 26.90 |
| | 0<br>D0 | | D1 | | D2 | | |

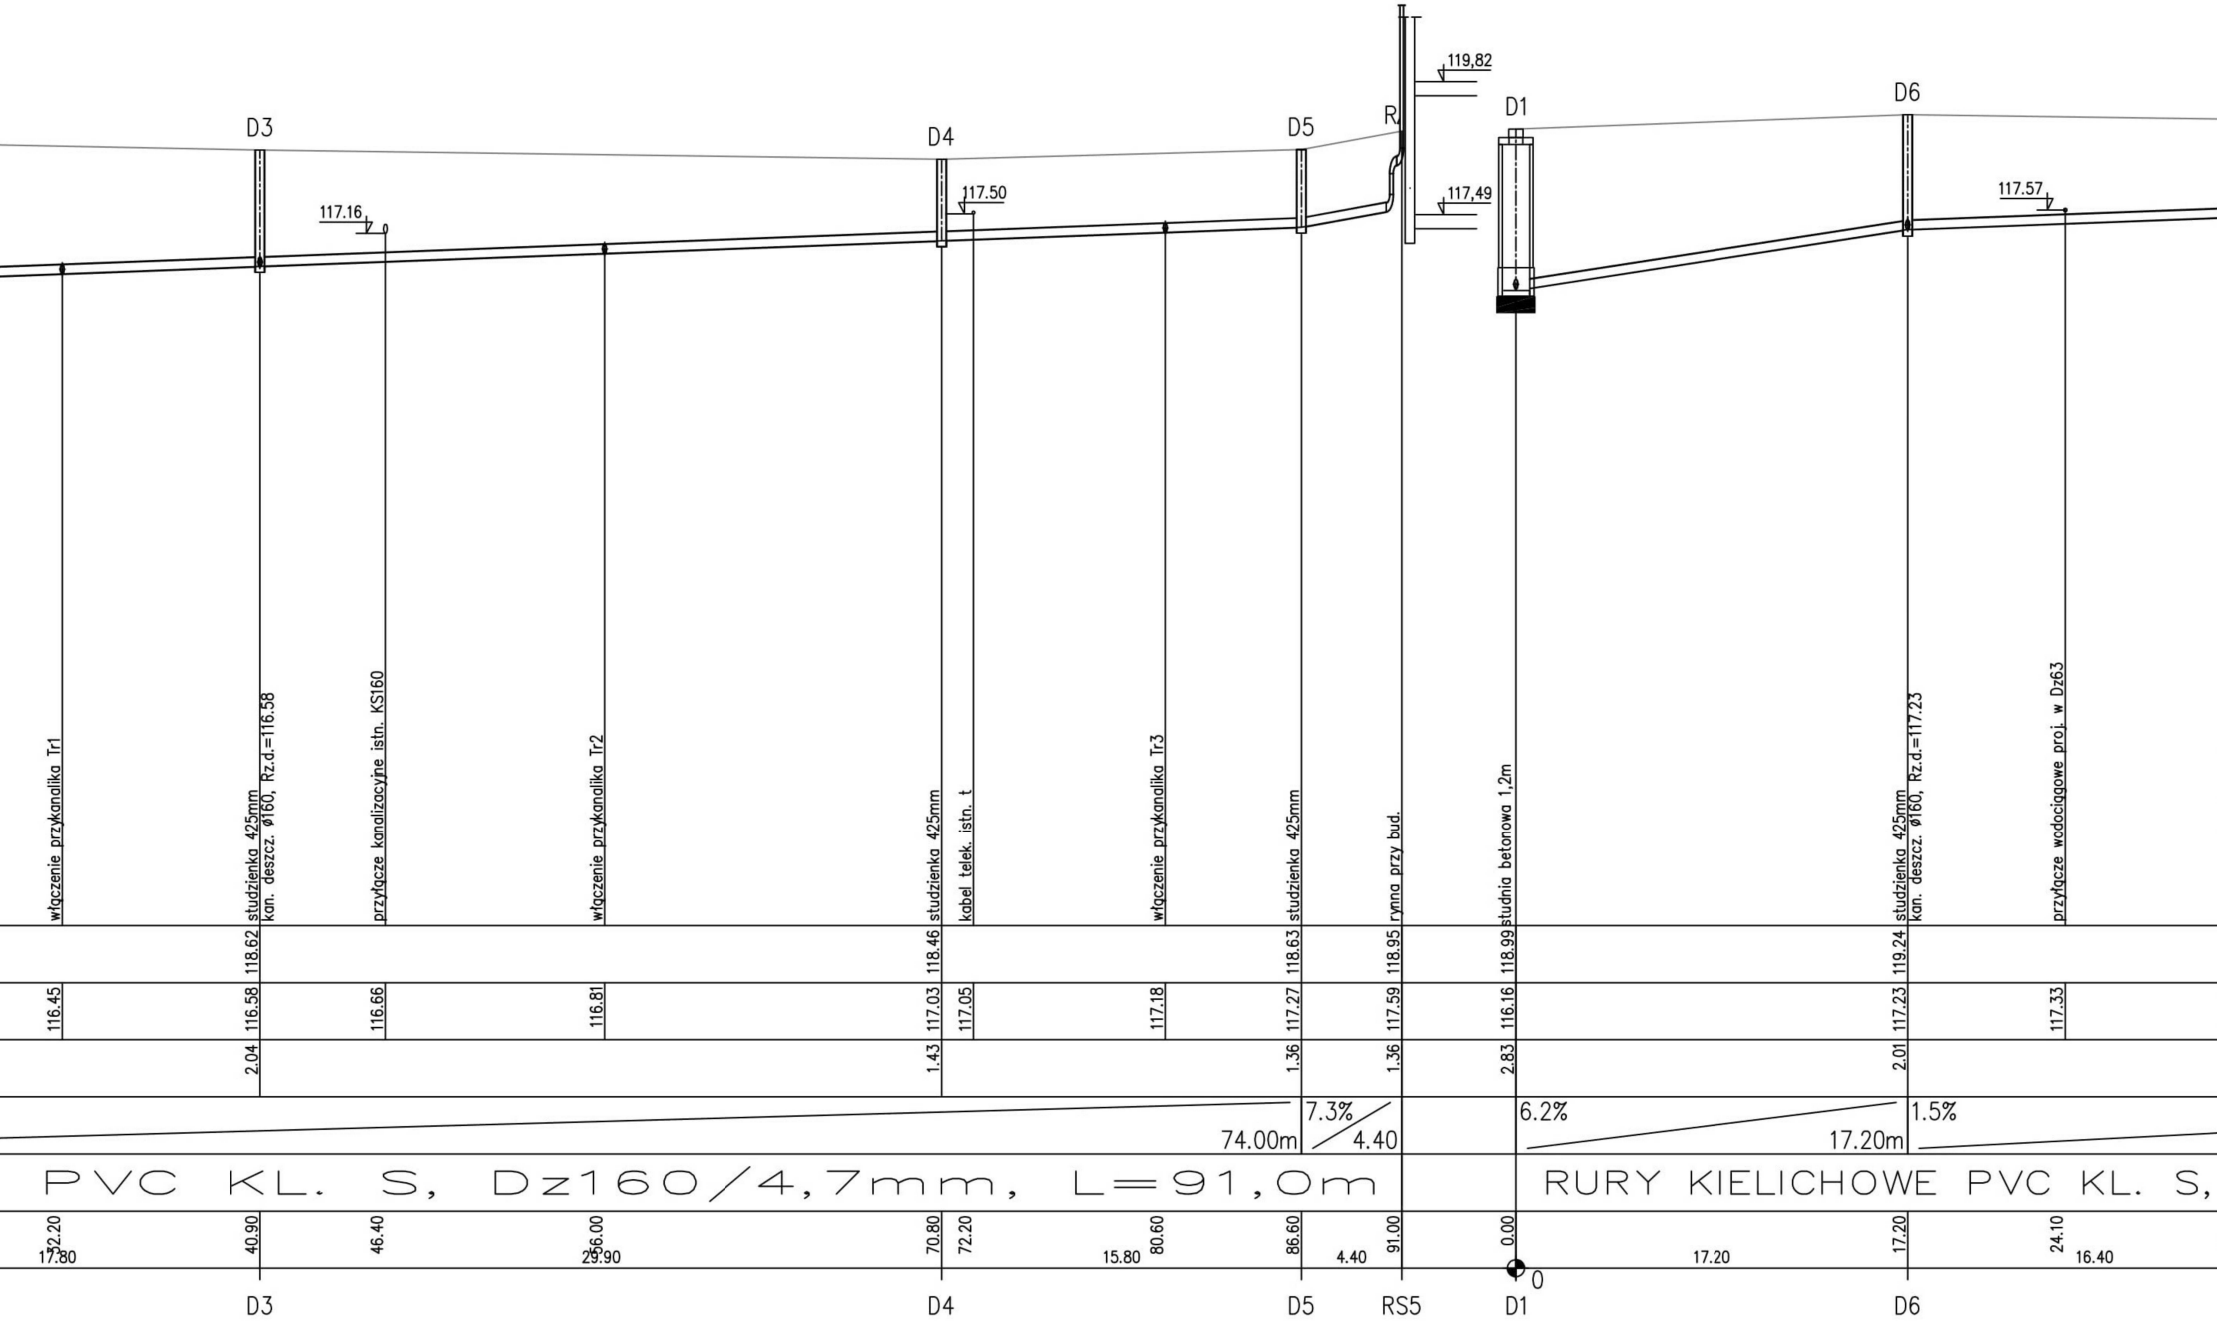
D3
D4
D5
R
D1
D6
117.16
117.50
119,82
117,49
117.57
włączenie przykanalika Tr1
studzienka 425mm
kan. deszcz. ø160, Rz.d.=116.58
przyłącze kanalizacyjne istn. KS160
włączenie przykanalika Tr2
studzienka 425mm
kabel telek. istn. t
włączenie przykanalika Tr3
studzienka 425mm
rynna przy bud.
studnia betonowa 1,2m
studzienka 425mm
kan. deszcz. ø160, Rz.d.=117.23
przyłącze wodociągowe proj. w Dz63
118.62
118.46
118.63
118.95
118.99
119.24
116.45
116.58
116.66
116.81
117.03
117.05
117.18
117.27
117.59
116.16
117.23
117.33
2.04
1.43
1.36
1.36
2.83
2.01
7.3%
74.00m
4.40
6.2%
17.20m
1.5%
PVC KL. S, Dz160/4,7mm, L=91,0m
RURY KIELICHOWE PVC KL. S,
32.20
17.80
40.90
46.40
56.00
29.90
70.80
72.20
15.80
80.60
86.60
4.40
91.00
0.00
0
17.20
17.20
24.10
16.40
D3
D4
D5
RS5
D1
D6

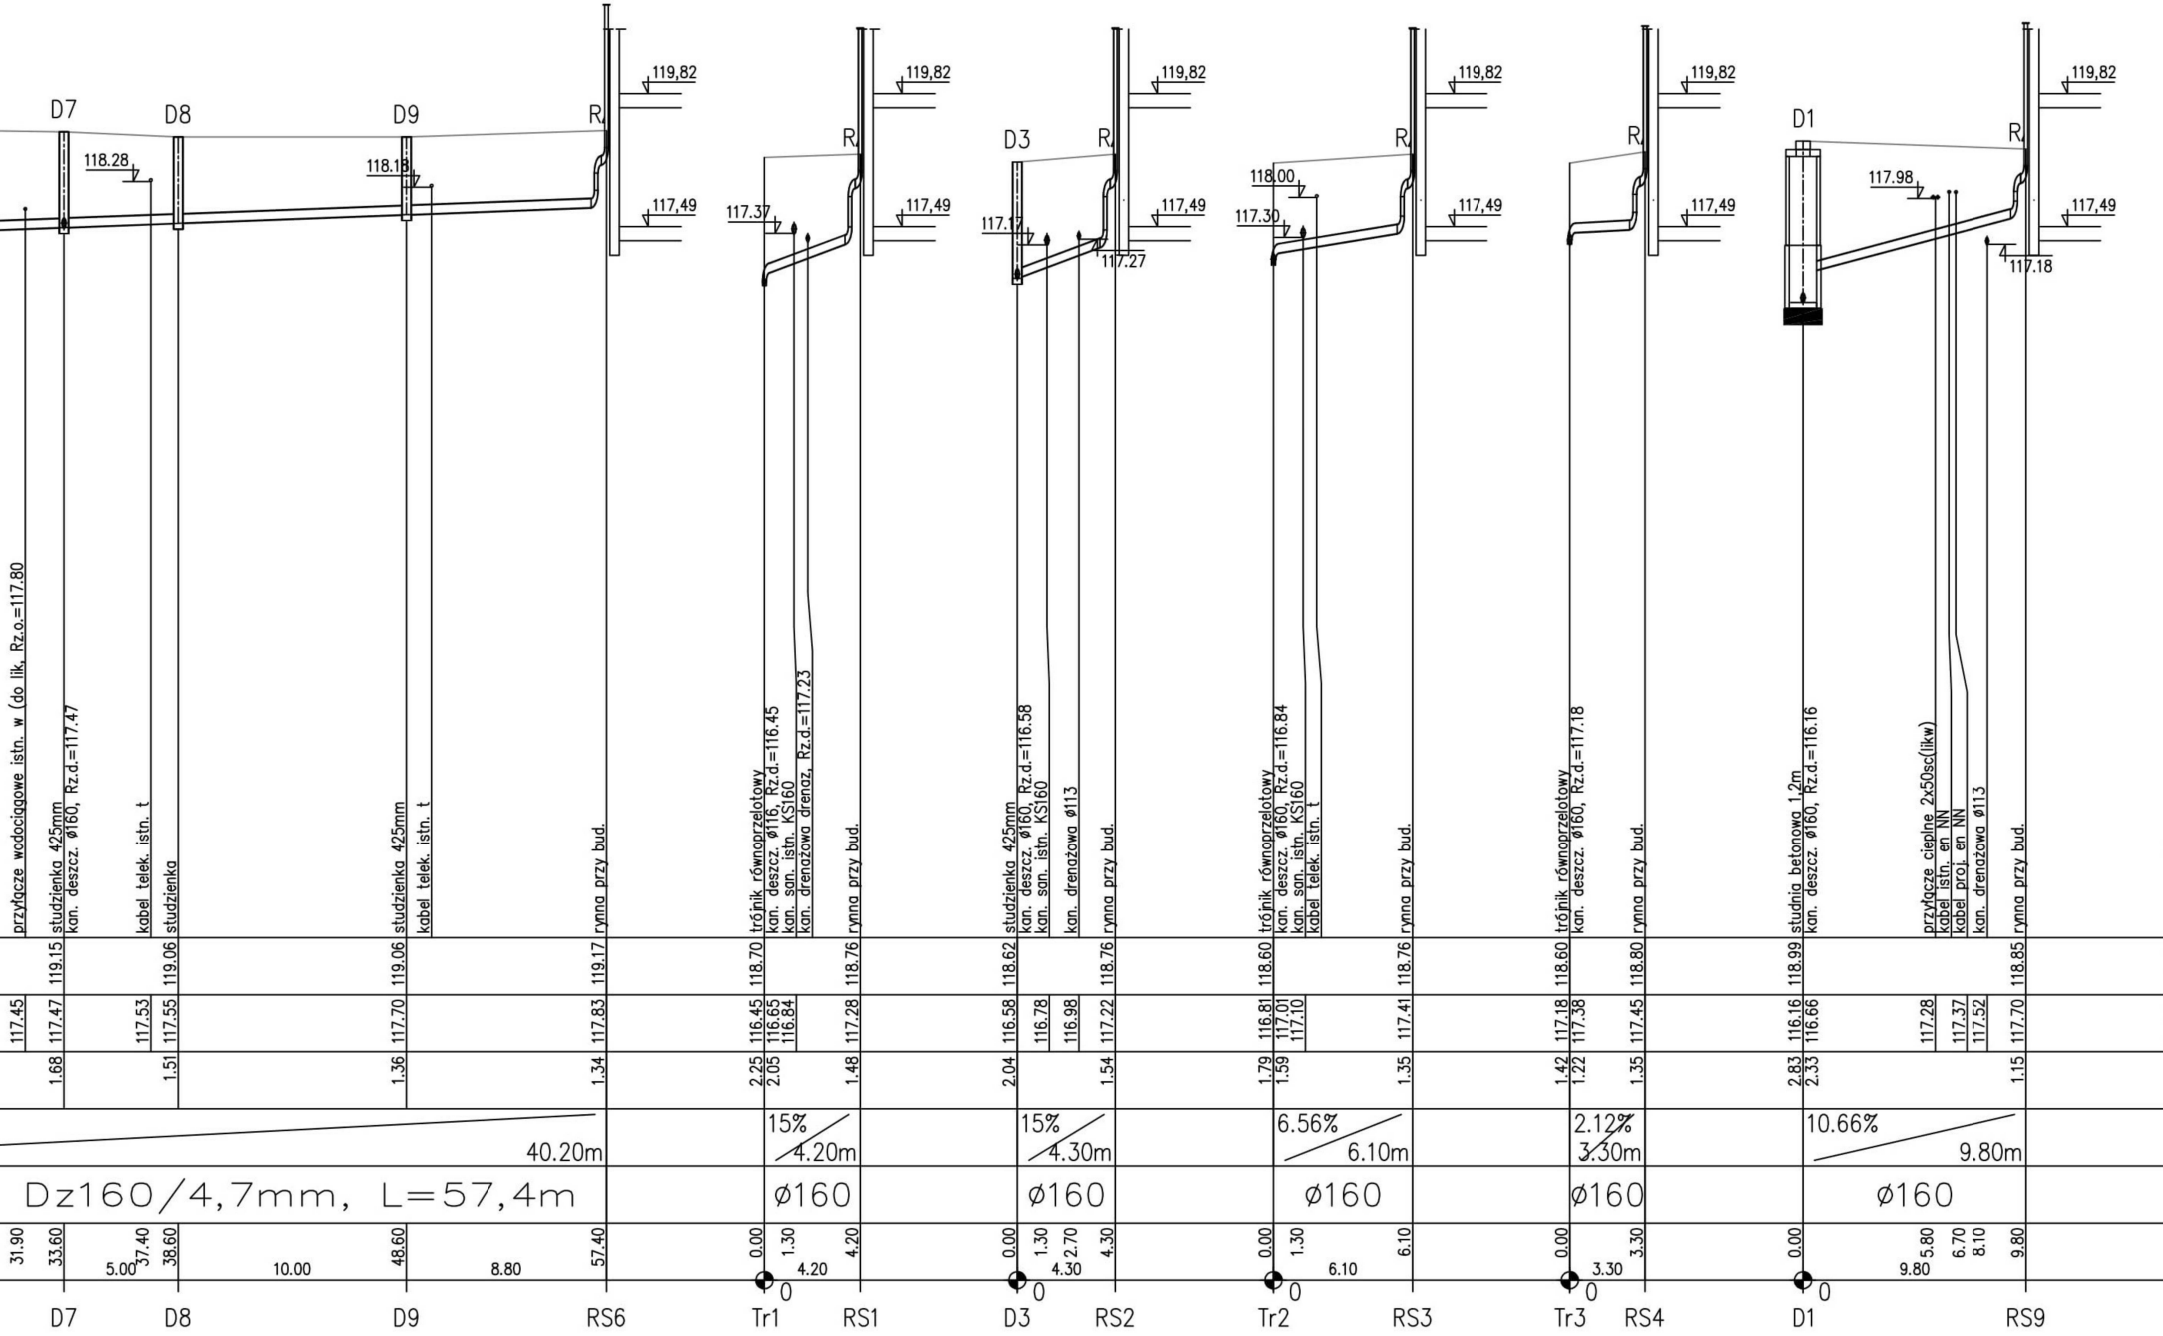
D7
D8
D9
R
118.28
118.18
119,82
117,49
R
117.37
119,82
117,49
D3
R
117.17
117.27
119,82
117,49
R
118.00
117.30
119,82
117,49
R
119,82
117,49
D1
R
117.98
117.18
119,82
117,49
przyłącze wodociągowe istn. w (do lik, Rz.o.=117.80
studzienka 425mm
kan. deszcz. Ø160, Rz.d.=117.47
kabel telek. istn. t
studzienka
studzienka 425mm
kabel telek. istn. t
rynna przy bud.
trójnik równoprzelotowy
kan. deszcz. Ø116, Rz.d.=116.45
kan. san. istn. KS160
kan. drenaż. drenaż, Rz.d.=117.23
rynna przy bud.
studzienka 425mm
kan. deszcz. Ø160, Rz.d.=116.58
kan. san. istn. KS160
kan. drenażowa Ø113
rynna przy bud.
trójnik równoprzelotowy
kan. deszcz. Ø160, Rz.d.=116.84
kan. san. istn. KS160
kabel telek. istn. t
rynna przy bud.
trójnik równoprzelotowy
kan. deszcz. Ø160, Rz.d.=117.18
rynna przy bud.
studnia betonowa 1,2m
kan. deszcz. Ø160, Rz.d.=116.16
przyłącze cieplne 2x50sc(ikw)
kabel istn. en NN
kabel proj. en NN
kan. drenażowa Ø113
rynna przy bud.
119.15
119.06
119.06
119.17
118.70
118.76
118.62
118.76
118.60
118.76
118.60
118.80
118.99
118.85
117.45
117.47
117.53
117.55
117.70
117.83
116.45
116.65
116.84
117.28
116.58
116.78
116.98
117.22
116.81
117.01
117.10
117.41
117.18
117.38
117.45
116.16
116.66
117.28
117.37
117.52
117.70
1.68
1.51
1.36
1.34
2.25
2.05
1.48
2.04
1.54
1.79
1.59
1.35
1.42
1.22
1.35
2.83
2.33
1.15
40.20m
15%
4.20m
15%
4.30m
6.56%
6.10m
2.12%
3.30m
10.66%
9.80m
Dz160/4,7mm, L=57,4m
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
Ø160
31.90
33.60
5.00
37.40
38.60
10.00
48.60
8.80
57.40
0.00
1.30
4.20
4.20
0
0.00
1.30
2.70
4.30
4.30
0
0.00
1.30
6.10
6.10
0
0.00
3.30
3.30
0
0.00
5.80
6.70
8.10
9.80
9.80
0
D7
D8
D9
RS6
Tr1
RS1
D3
RS2
Tr2
RS3
Tr3
RS4
D1
RS9

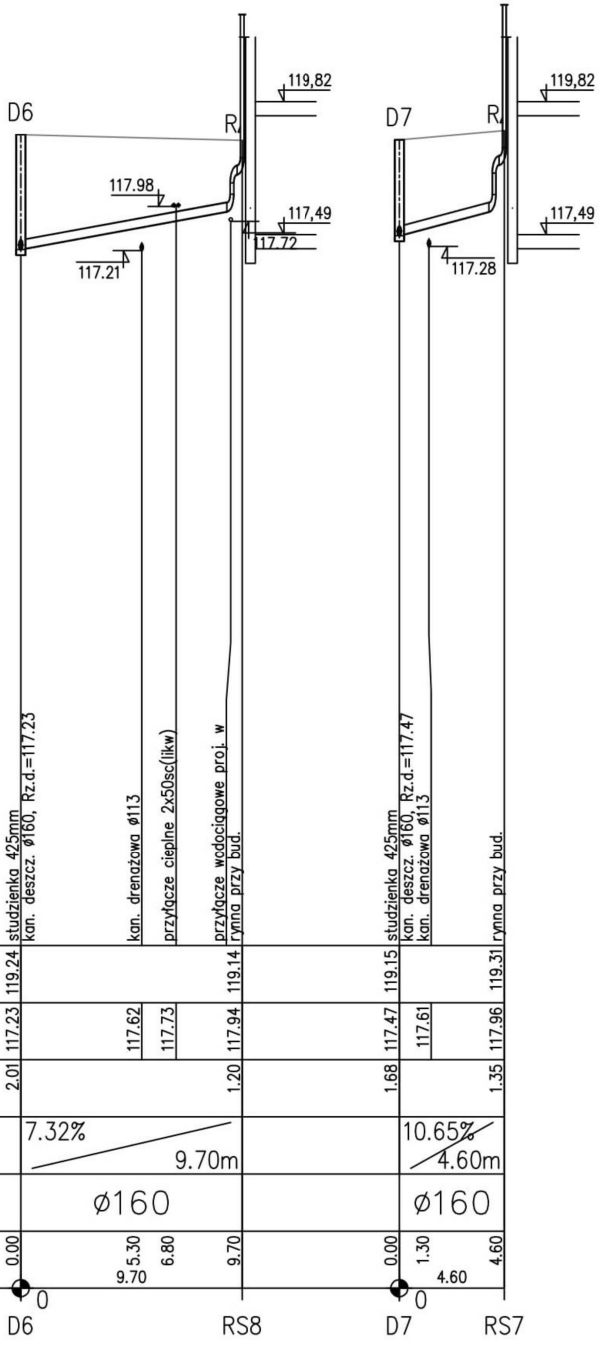
D6
R
119,82
117.98
117,49
117.72
117.21
D7
R
119,82
117,49
117.28
studzienka 425mm
kan. deszcz. ø160, Rz.d.=117.23
kan. drenażowa ø113
przyłącze cieplne 2x50sc(likw)
przyłącze wodociągowe proj. w
rynna przy bud.
studzienka 425mm
kan. deszcz. ø160, Rz.d.=117.47
kan. drenażowa ø113
rynna przy bud.
119.24
119.14
119.15
119.31
117.23
117.62
117.73
117.94
117.47
117.61
117.96
2.01
1.20
1.68
1.35
7.32%
9.70m
10.65%
4.60m
ø160
ø160
0.00
5.30
6.80
9.70
9.70
0.00
1.30
4.60
4.60
0
0
D6
RS8
D7
RS7

# LEGENDA:

| | |
|---|---|
| D0 | proj. studzienka kanalizacji deszczowej |
| D1 | proj. studzienka kanalizacji deszczowej |
| Tr1 | proj. właczenie za pomocą trójnika 45° |
| RS1 | proj. odpływ z rury spustowej |

# UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U
3. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20cm, obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
4. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody ułożone powyżej ocieplić
5. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej Lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
6. Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu terenu
7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
8. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
9. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i profilami
10. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

Inwestor:
MIASTO PRZASNYSZ UL. JANA KILIŃSKIEGO 2
06-300 PRZASNYSZ

Temat projektu:
PRZEBUDOWA , NADBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W PRZASNYSZU PRZY UL. 3-GO MAJA16
NA DZIAŁCE NR 858

Nazwa rysunku:
**PROFIL PRZYŁĄCZY DESZCZOWYCH**

Jednostka projektowa:

**PROFIL** **STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI**

44-100 Gliwice
ul. Lipowa 14

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował:<br>mgr inż. Mirosław Wyderka<br>SLK/2776/PWOS/09 | Specjalność:<br>SANITARNA | Podpis: | Data: |
| Sprawdził:<br>mgr inż. Lidia Wyderka<br>SLK/4943/POOS/13 | Specjalność:<br>SANITARNA | Podpis: | 07.2020 |
| stadium<br>PBW | nr rys.<br>ZT/WK-03 | Skala:<br>1:100/250 | Rew.:<br>0 |

A3+5